

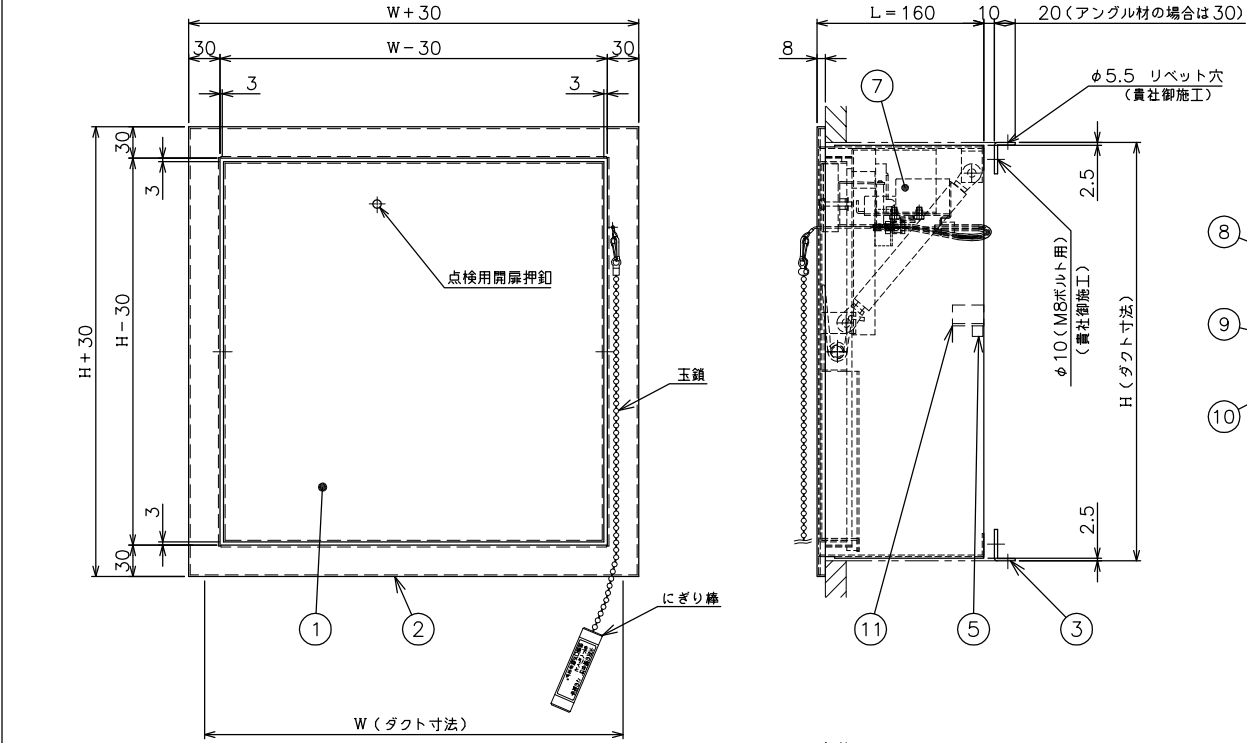



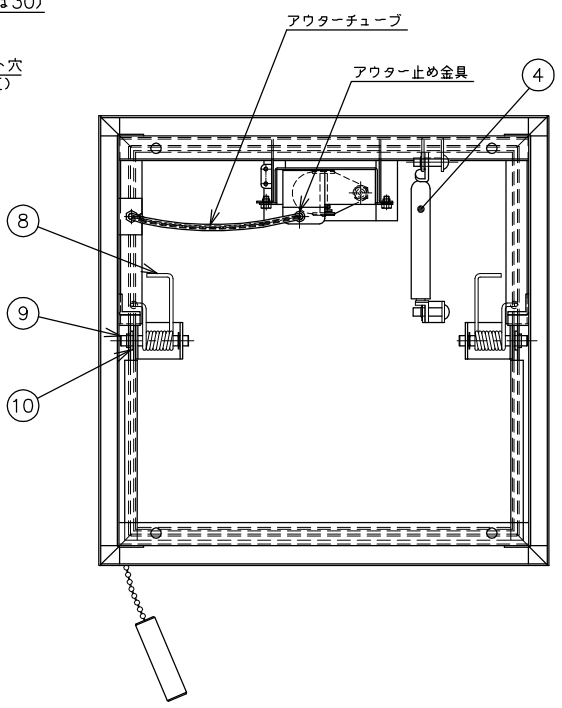

13	引張りばね	SWP-B	
12	枠補強	SS400	$H \geq 500$
11	パネル受け	SEHC t=2.3	$H < 500$
10	軸受け	真鍮	
9	軸	SUS	
8	ねじりコイルばね	SWP-A	
7	開扉装置	SPCC	
6	フック	SS400	
5	パッキン		スポンジパッキン
4	ショックアブソーバー		
3	取付BKT	SS400	$W, H > 1000$
2	枠	SGHC t=2.3	$W, H \leq 1000$
1	パネル	SEHC t=1.6	
番号	名称	材質	備考

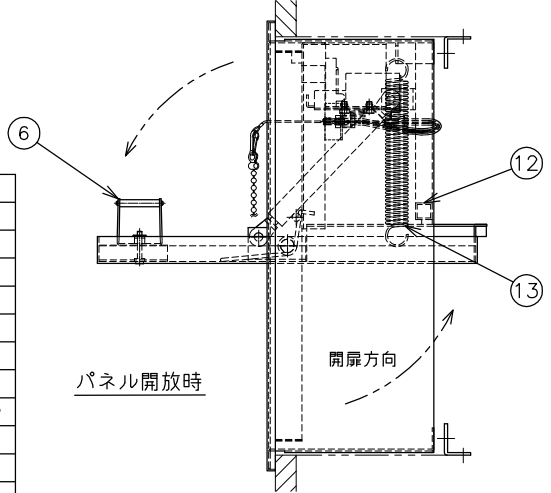


にぎり棒詳細

No	ダクト寸法		台数	備考
	W	H		
1				
2				
3				
4				
5				

仕様

1. 表面処理：メラミン焼付塗装
 2. 最小寸法：300 × 300
 3. 最大寸法：W×H=1 m²
W ≤ 1200, H ≤ 1000
この規格を超える製品は中パネル2分割か完全分割になります。
 4. H寸法500 以上は枠補強が入ります。
 5. サイズにより引張りばねを取付けます。
 6. 尚、図中のダクト内の取付BKTは貴社にて御施工下さい。
 7. 開扉装置
定格電圧：DC24 V (19.2 ~ 26.4 V)
定格電流：0.3 A
接点容量：DC30 V 2 A
- ※作動：非常時に煙(熱)感知器と連動し、開扉致します。手動操作にても開扉できます。
- ※復帰：手動にて復帰して下さい。

内部回路図(作動前)

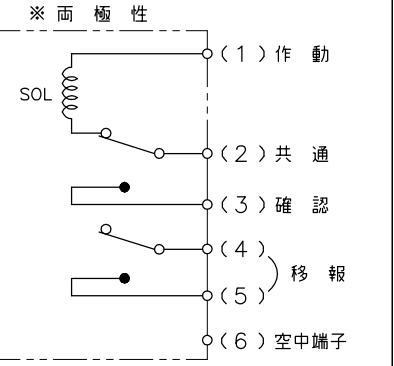

※移報接点が必要な場合は(4)・(5)の線と接続下さい。

品名	排煙口	承認	製図	作成日
型式	手動復帰 パネル型 にぎり棒仕様	西山	佐久間	2019.11.20
種別	ダンパー			
図番	AES - 00021 B			