

No	ダクト寸法		L	温度ヒューズ℃ (仕様7.参照)	台 数
	W	H			
1					
2					
3					
4					
5					

仕 様



1. L寸法は350を標準とします。
2. W寸法が1000を超える時は中間に補強を設け羽根を2～3分割します。
3. 開口部面積が1.2 m²毎に駆動装置を1個取付けます。但し、開口部面積が1.2 m²を超えない時でも、H寸法が1500を超える時は駆動装置を2個取付けます。
4. 溶接部の処理はタッチアップ塗装となります。
※オプションで焼け取りも可能です。
5. 検査口は駆動装置側に取付けます。但し、H寸法が400未満の時はW側下面に取付けます。
6. フランジ寸法は下記の通りとなります。

フ ラ ン ジ の サ イ ズ	
ダクトの長辺寸法	アングルサイズ
750 以下	25 × 25 × 3
751 ～ 1500	30 × 30 × 3
1501 ～ 2200	40 × 40 × 3
2201 以上	40 × 40 × 5

7. 温度ヒューズは他に120℃、180℃、280℃の設定があります。標準以外は御指示下さい。

8. 駆動装置
軸トルク：8.5 N・m
作 動：温度ヒューズの溶断によりダンパーを閉鎖します。
復 帰：温度ヒューズ交換後、手動にて開放します。
作動時間：瞬 時

※検査口・駆動装置等の取付ビスはSUS410になります。

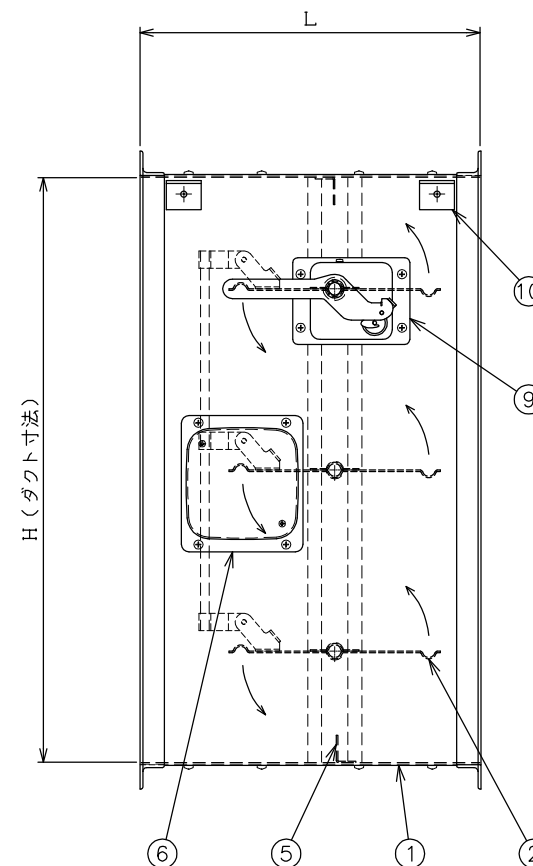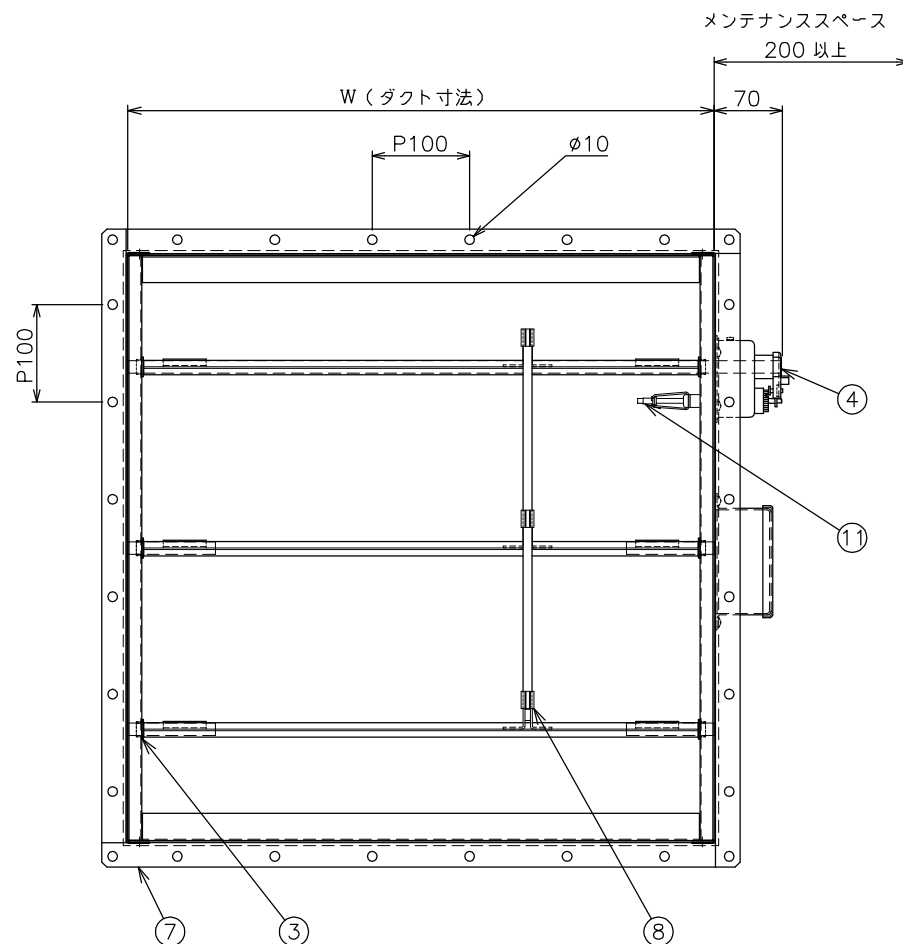


使用条件


最大静圧：800 Pa以下
通過風速：15 m/s以下

特別仕様

ステンレス 製
(駆動装置を含む)

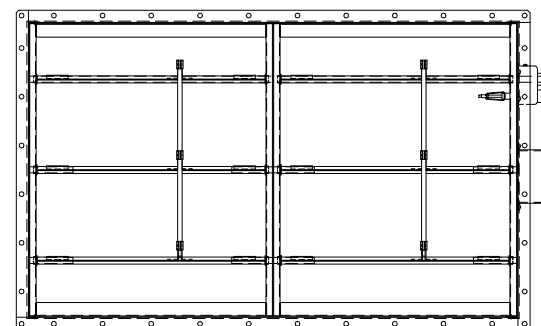

羽根分割時 (1000 < W ≤ 2000)

品 名	防火ダンパー	承 認	設 計	作 成 日
型 式	FD SUS仕様	丹 野	佐久間	2015.06.15
種 別	ダンパー			
図 番	ADP - 20021			

11	温度ヒューズ		72℃(標準)※仕様7.参照
10	吊 金 具	SUS304	30 × 30 × 3 φ10
9	駆 動 装 置	SUS304	
8	連 結 金 具	SUS304	t= 2.0
7	フ ラ ン ジ	SUS304	仕様6.参照
6	検 査 口	SUS304	t= 1.5
5	羽根ストッパー	SUS304	t= 1.5
4	シャフト	SUS304	φ12.7
3	軸受メタル	SUS304	
2	羽 根	SUS304	t= 1.5
1	側 板	SUS304	t= 1.5
番号	名 称	材 質	備 考